


# TABELLA CABLAGGIO DLIGHT02

Impianto	
----------	--

Dislocazione	
--------------	--

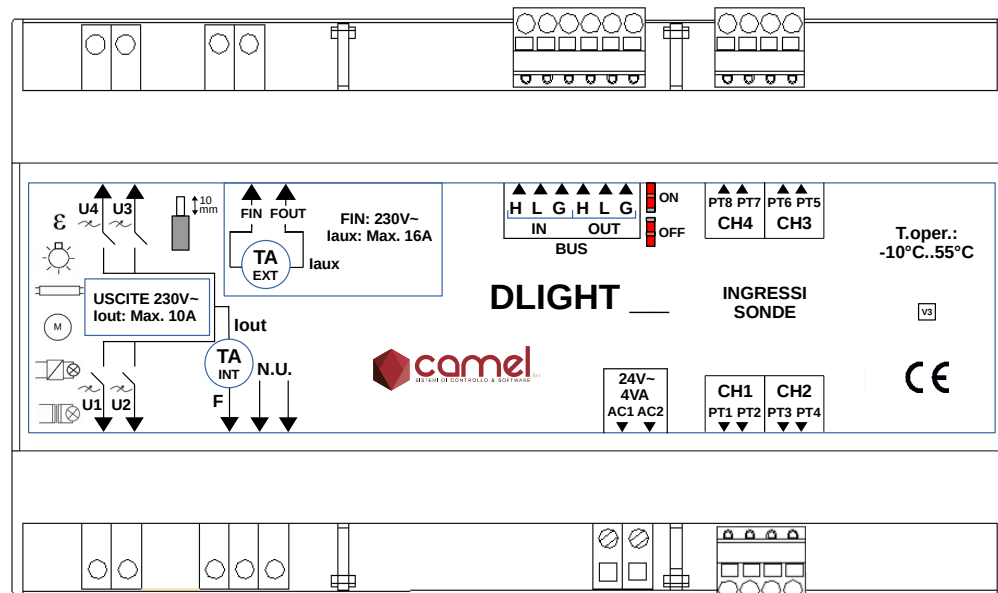

Magnetotermico:	
-----------------	--

Configurazione Nodo 28	
ADRH	1-2
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	C

Alimentazione modulo				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentazione 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase		

Uscite 230V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 221	U1			
N° 222	U2			
N° 223	U3			
N° 224	U4			



# TABELLA CABLAGGIO DLIGHT02

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 43	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 44	FIN			
	FOUT			

Sonde				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 25	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			
N° 26	PT3			
	PT4			
N° 27	PT5			
	PT6			
N° 28	PT7			
	PT8			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: