


TABELLA CABLAGGIO DROOM02

Impianto

Dislocazione

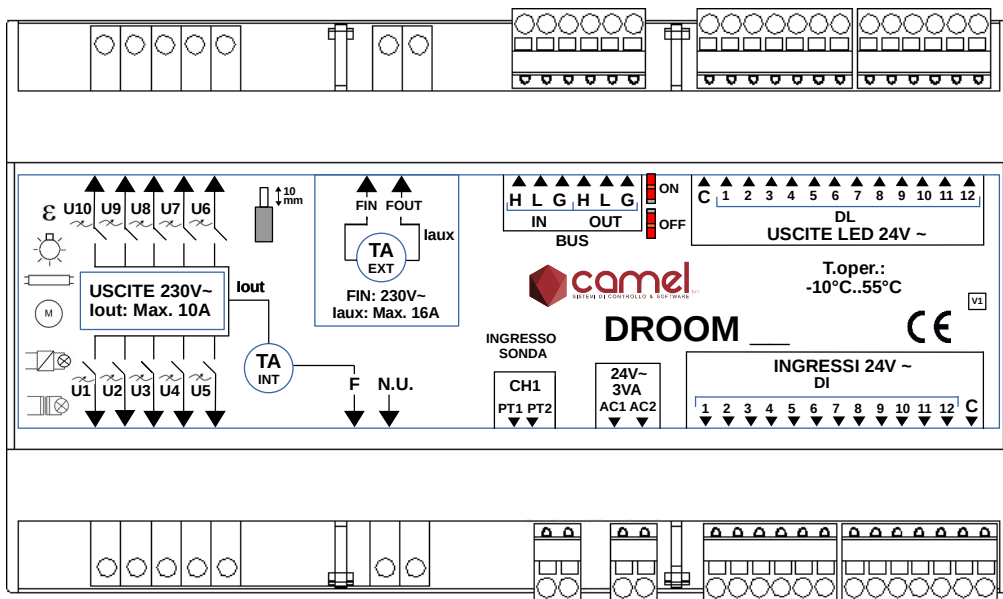

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 4

ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	4

Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Alimentatore 24V~		
AC1			
AC2			

Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Fase		
F			

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 11	U1			
N° 12	U2			
N° 13	U3			
N° 14	U4			
N° 15	U5			
N° 16	U6			
N° 17	U7			
N° 18	U8			
N° 19	U9			
N° 20	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM02

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 13	DL1			
N° 14	DL2			
N° 15	DL3			
N° 16	DL4			
N° 17	DL5			
N° 18	DL6			
N° 19	DL7			
N° 20	DL8			
N° 21	DL9			
N° 22	DL10			
N° 23	DL11			
N° 24	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 13	DI1			
N° 14	DI2			
N° 15	DI3			
N° 16	DI4			
N° 17	DI5			
N° 18	DI6			
N° 19	DI7			
N° 20	DI8			
N° 21	DI9			
N° 22	DI10			
N° 23	DI11			
N° 24	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 3	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM02

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 4	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 2	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: