


TABELLA CABLAGGIO DROOM04

Impianto

Dislocazione

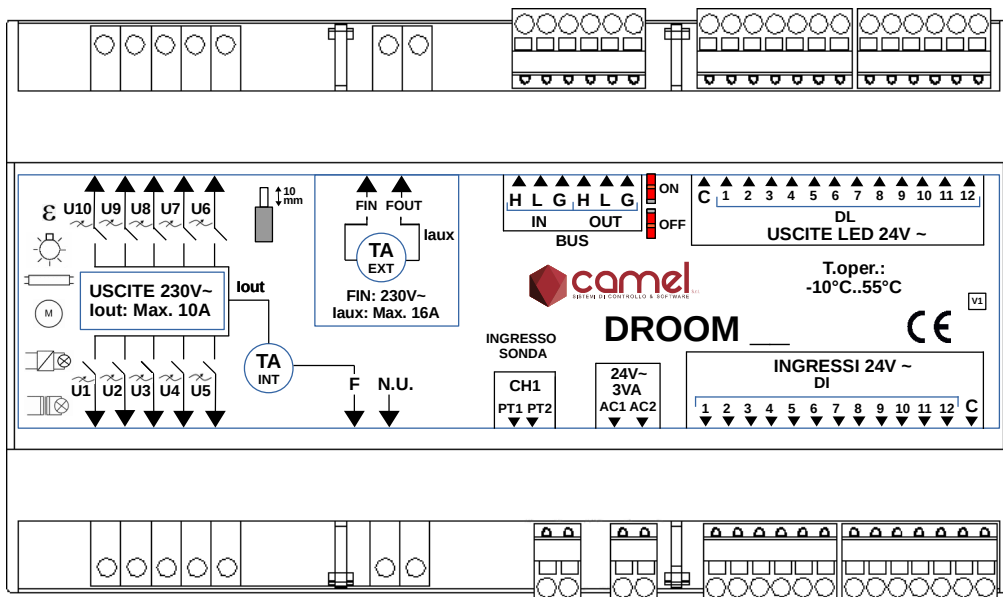

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 6

ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	6

Alimentazione modulo

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase		

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 31	U1			
N° 32	U2			
N° 33	U3			
N° 34	U4			
N° 35	U5			
N° 36	U6			
N° 37	U7			
N° 38	U8			
N° 39	U9			
N° 40	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM04

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 37	DL1			
N° 38	DL2			
N° 39	DL3			
N° 40	DL4			
N° 41	DL5			
N° 42	DL6			
N° 43	DL7			
N° 44	DL8			
N° 45	DL9			
N° 46	DL10			
N° 47	DL11			
N° 48	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 37	DI1			
N° 38	DI2			
N° 39	DI3			
N° 40	DI4			
N° 41	DI5			
N° 42	DI6			
N° 43	DI7			
N° 44	DI8			
N° 45	DI9			
N° 46	DI10			
N° 47	DI11			
N° 48	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 7	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM04

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 8	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 4	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: