


# TABELLA CABLAGGIO DROOM07

Impianto

Dislocazione

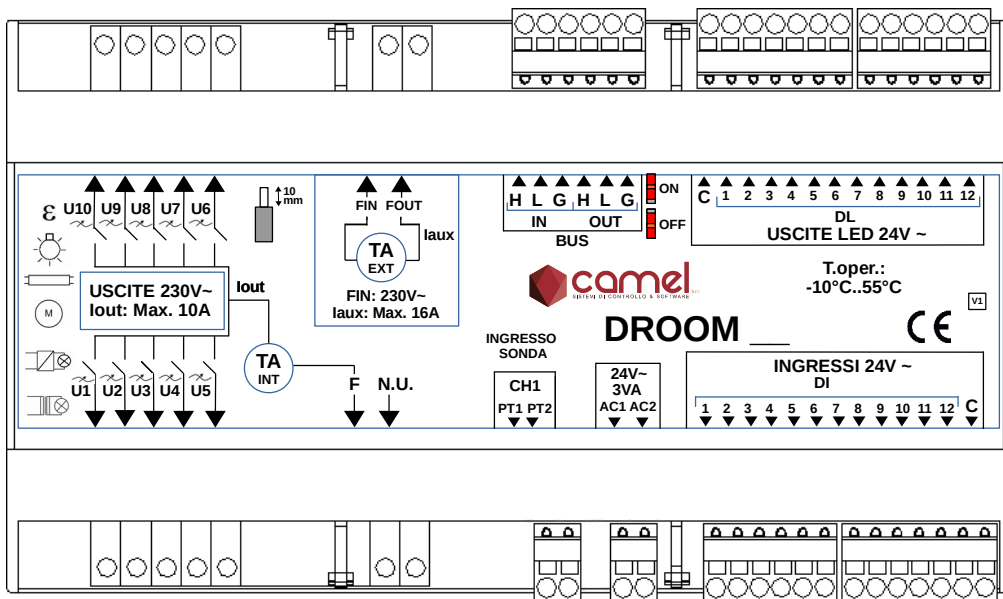

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 9

ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	9

Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Alimentatore 24V~		
AC1			
AC2			

Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Fase		
F			

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 61	U1			
N° 62	U2			
N° 63	U3			
N° 64	U4			
N° 65	U5			
N° 66	U6			
N° 67	U7			
N° 68	U8			
N° 69	U9			
N° 70	U10			



# TABELLA CABLAGGIO DROOM07

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 73	DL1			
N° 74	DL2			
N° 75	DL3			
N° 76	DL4			
N° 77	DL5			
N° 78	DL6			
N° 79	DL7			
N° 80	DL8			
N° 81	DL9			
N° 82	DL10			
N° 83	DL11			
N° 84	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 73	DI1			
N° 74	DI2			
N° 75	DI3			
N° 76	DI4			
N° 77	DI5			
N° 78	DI6			
N° 79	DI7			
N° 80	DI8			
N° 81	DI9			
N° 82	DI10			
N° 83	DI11			
N° 84	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 13	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

# TABELLA CABLAGGIO DROOM07

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 14	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 7	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: