


TABELLA CABLAGGIO DROOM09

Impianto

Dislocazione

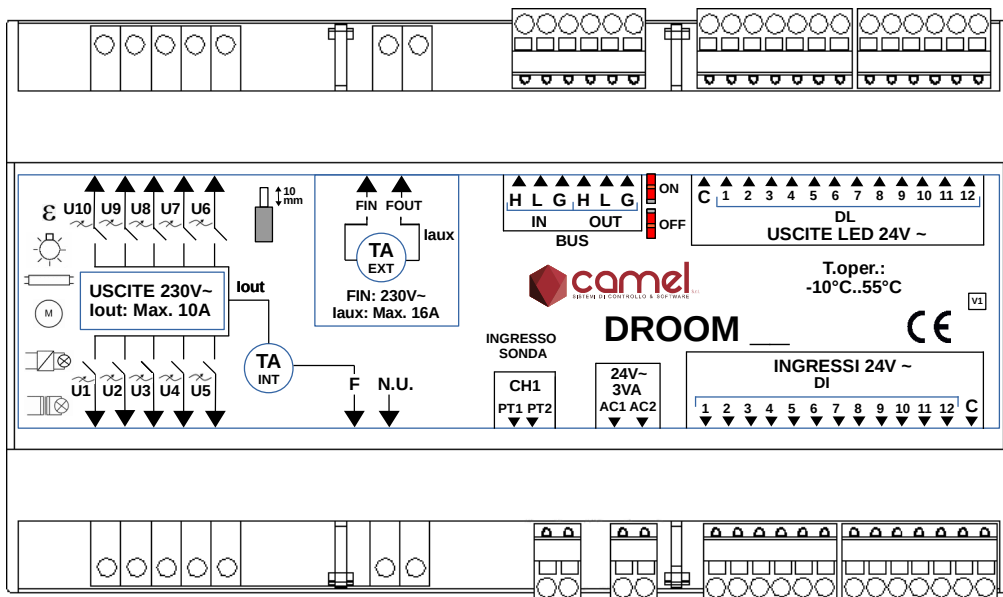

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 11

ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	B

Alimentazione modulo

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase		

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 81	U1			
N° 82	U2			
N° 83	U3			
N° 84	U4			
N° 85	U5			
N° 86	U6			
N° 87	U7			
N° 88	U8			
N° 89	U9			
N° 90	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM09

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 97	DL1			
N° 98	DL2			
N° 99	DL3			
N° 100	DL4			
N° 101	DL5			
N° 102	DL6			
N° 103	DL7			
N° 104	DL8			
N° 105	DL9			
N° 106	DL10			
N° 107	DL11			
N° 108	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 97	DI1			
N° 98	DI2			
N° 99	DI3			
N° 100	DI4			
N° 101	DI5			
N° 102	DI6			
N° 103	DI7			
N° 104	DI8			
N° 105	DI9			
N° 106	DI10			
N° 107	DI11			
N° 108	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 17	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM09

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 18	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 9	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: