


# TABELLA CABLAGGIO DROOM10

Impianto

Dislocazione

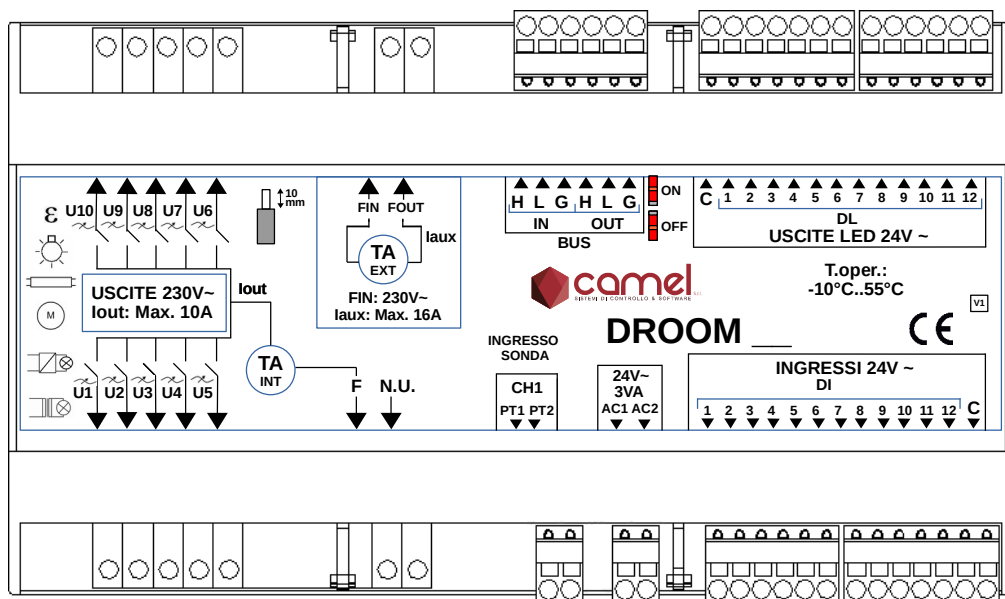

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 12

ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	C

Alimentazione modulo

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase		

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 91	U1			
N° 92	U2			
N° 93	U3			
N° 94	U4			
N° 95	U5			
N° 96	U6			
N° 97	U7			
N° 98	U8			
N° 99	U9			
N° 100	U10			



# TABELLA CABLAGGIO DROOM10

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 109	DL1			
N° 110	DL2			
N° 111	DL3			
N° 112	DL4			
N° 113	DL5			
N° 114	DL6			
N° 115	DL7			
N° 116	DL8			
N° 117	DL9			
N° 118	DL10			
N° 119	DL11			
N° 120	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 109	DI1			
N° 110	DI2			
N° 111	DI3			
N° 112	DI4			
N° 113	DI5			
N° 114	DI6			
N° 115	DI7			
N° 116	DI8			
N° 117	DI9			
N° 118	DI10			
N° 119	DI11			
N° 120	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 19	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

# TABELLA CABLAGGIO DROOM10

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 20	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 10	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: