


TABELLA CABLAGGIO DROOM11

Impianto

Dislocazione

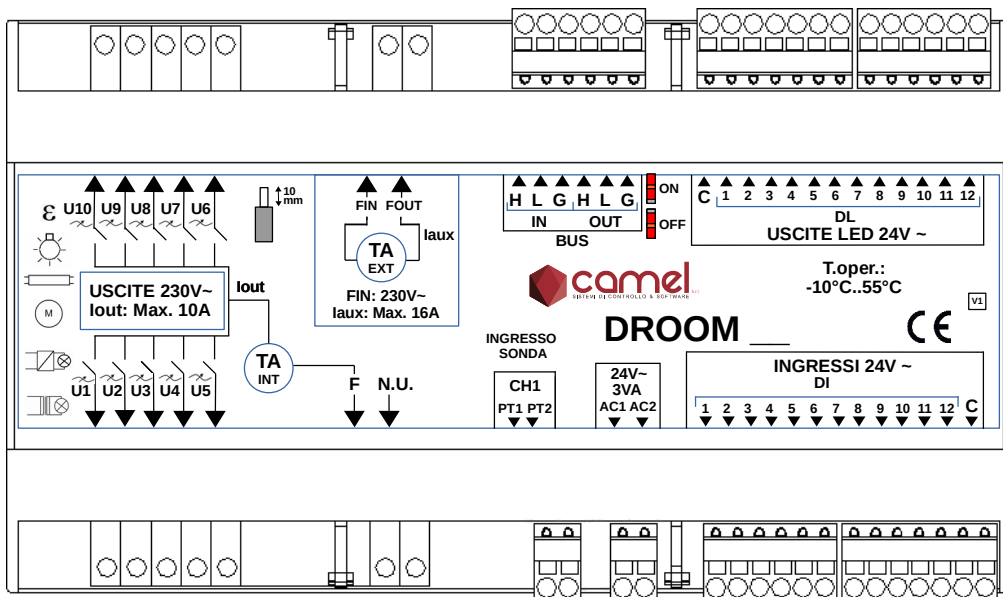

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 13

ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	D

Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~	
	AC2		

Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase	

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 101	U1			
N° 102	U2			
N° 103	U3			
N° 104	U4			
N° 105	U5			
N° 106	U6			
N° 107	U7			
N° 108	U8			
N° 109	U9			
N° 110	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM11

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 121	DL1			
N° 122	DL2			
N° 123	DL3			
N° 124	DL4			
N° 125	DL5			
N° 126	DL6			
N° 127	DL7			
N° 128	DL8			
N° 129	DL9			
N° 130	DL10			
N° 131	DL11			
N° 132	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 121	DI1			
N° 122	DI2			
N° 123	DI3			
N° 124	DI4			
N° 125	DI5			
N° 126	DI6			
N° 127	DI7			
N° 128	DI8			
N° 129	DI9			
N° 130	DI10			
N° 131	DI11			
N° 132	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 21	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM11

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 22	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 11	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: