


# TABELLA CABLAGGIO DROOM12

Impianto	
----------	--

Dislocazione	
--------------	--

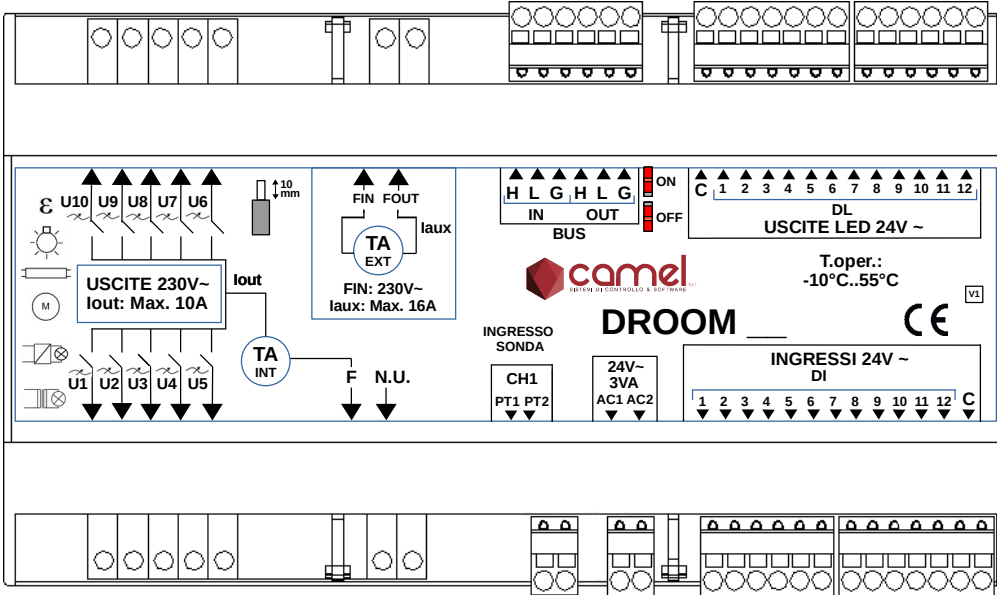

Magnetotermico:	
-----------------	--

Configurazione Nodo 14	
ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	E

Alimentazione modulo				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase		

Uscite 230V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 111	U1			
N° 112	U2			
N° 113	U3			
N° 114	U4			
N° 115	U5			
N° 116	U6			
N° 117	U7			
N° 118	U8			
N° 119	U9			
N° 120	U10			



# TABELLA CABLAGGIO DROOM12

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 133	DL1			
N° 134	DL2			
N° 135	DL3			
N° 136	DL4			
N° 137	DL5			
N° 138	DL6			
N° 139	DL7			
N° 140	DL8			
N° 141	DL9			
N° 142	DL10			
N° 143	DL11			
N° 144	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 133	DI1			
N° 134	DI2			
N° 135	DI3			
N° 136	DI4			
N° 137	DI5			
N° 138	DI6			
N° 139	DI7			
N° 140	DI8			
N° 141	DI9			
N° 142	DI10			
N° 143	DI11			
N° 144	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 23	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

# TABELLA CABLAGGIO DROOM12

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 24	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 12	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: