


TABELLA CABLAGGIO DROOM14

Impianto

Dislocazione

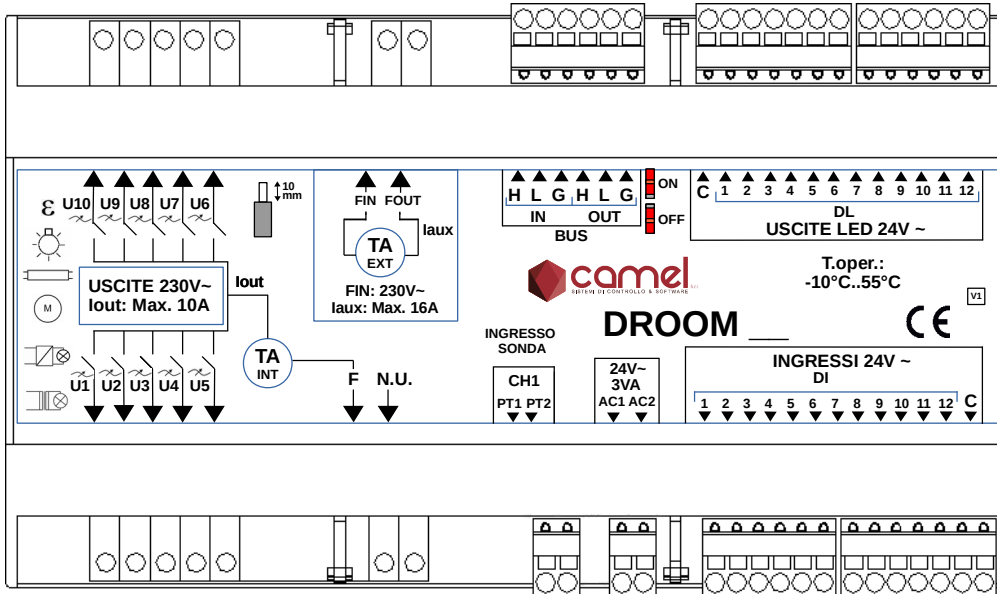

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 16

ADRH	1-2
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	0

Alimentazione modulo

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase		

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 131	U1			
N° 132	U2			
N° 133	U3			
N° 134	U4			
N° 135	U5			
N° 136	U6			
N° 137	U7			
N° 138	U8			
N° 139	U9			
N° 140	U10			

TABELLA CABLAGGIO DROOM14

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 157	DL1			
N° 158	DL2			
N° 159	DL3			
N° 160	DL4			
N° 161	DL5			
N° 162	DL6			
N° 163	DL7			
N° 164	DL8			
N° 165	DL9			
N° 166	DL10			
N° 167	DL11			
N° 168	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 157	DI1			
N° 158	DI2			
N° 159	DI3			
N° 160	DI4			
N° 161	DI5			
N° 162	DI6			
N° 163	DI7			
N° 164	DI8			
N° 165	DI9			
N° 166	DI10			
N° 167	DI11			
N° 168	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 27	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM14

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 28	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 14	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: