


TABELLA CABLAGGIO DROOM15

Impianto

Dislocazione

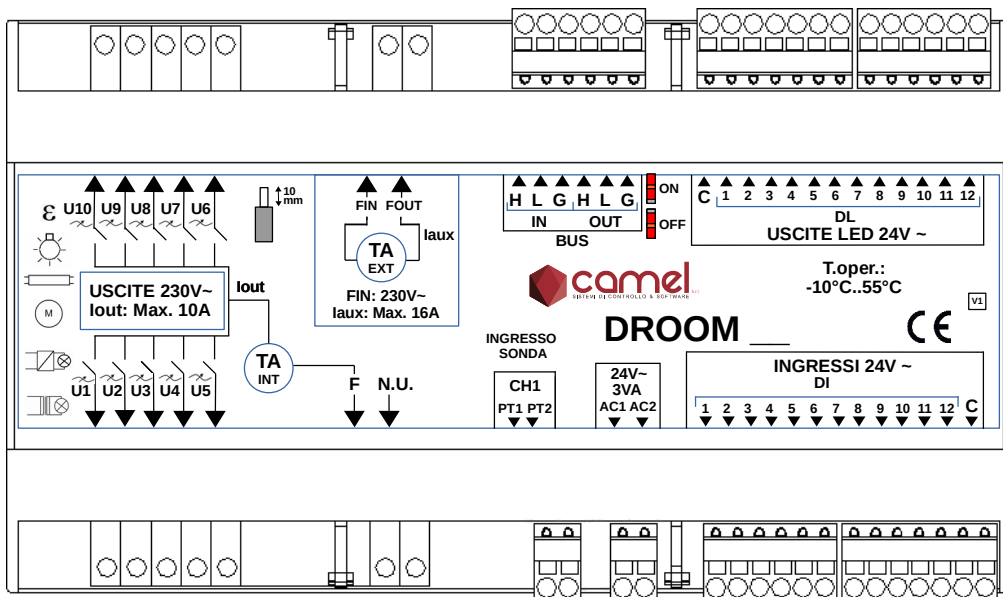

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 17

ADRH	1-2
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	1

Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Alimentatore 24V~		
AC1			
AC2			

Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Fase		
F			

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 141	U1			
N° 142	U2			
N° 143	U3			
N° 144	U4			
N° 145	U5			
N° 146	U6			
N° 147	U7			
N° 148	U8			
N° 149	U9			
N° 150	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM15

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 169	DL1			
N° 170	DL2			
N° 171	DL3			
N° 172	DL4			
N° 173	DL5			
N° 174	DL6			
N° 175	DL7			
N° 176	DL8			
N° 177	DL9			
N° 178	DL10			
N° 179	DL11			
N° 180	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 169	DI1			
N° 170	DI2			
N° 171	DI3			
N° 172	DI4			
N° 173	DI5			
N° 174	DI6			
N° 175	DI7			
N° 176	DI8			
N° 177	DI9			
N° 178	DI10			
N° 179	DI11			
N° 180	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 29	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM15

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 30	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 15	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: