


# TABELLA CABLAGGIO DROOM16

Impianto

Dislocazione

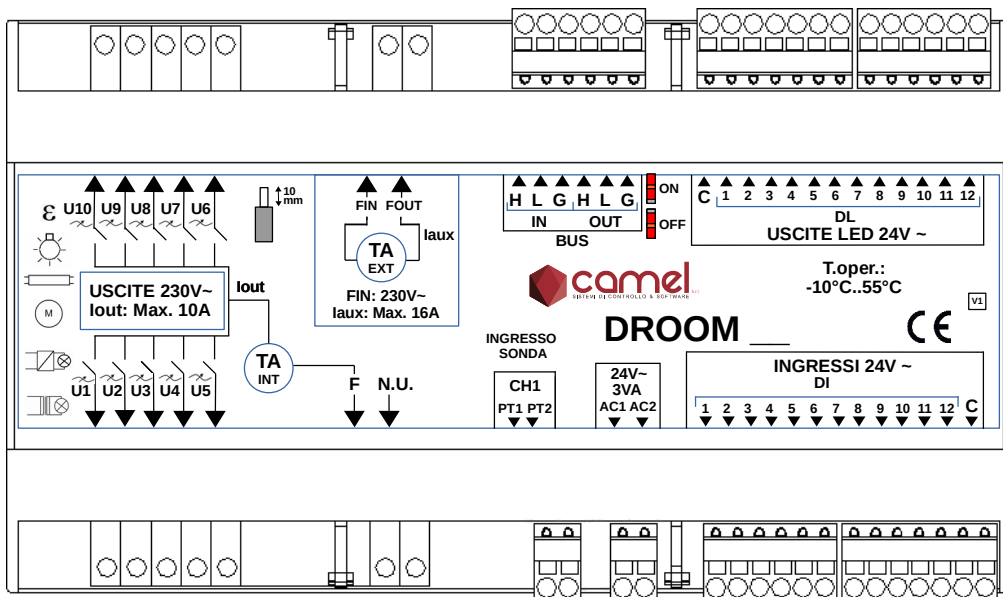

Magnetotermico:

### Configurazione Nodo 18

ADRH	1-2
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	2

### Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
AC1	Alimentatore 24V~		
AC2			

### Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
F	Fase		

### Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 151	U1			
N° 152	U2			
N° 153	U3			
N° 154	U4			
N° 155	U5			
N° 156	U6			
N° 157	U7			
N° 158	U8			
N° 159	U9			
N° 160	U10			



# TABELLA CABLAGGIO DROOM16

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 181	DL1			
N° 182	DL2			
N° 183	DL3			
N° 184	DL4			
N° 185	DL5			
N° 186	DL6			
N° 187	DL7			
N° 188	DL8			
N° 189	DL9			
N° 190	DL10			
N° 191	DL11			
N° 192	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 181	DI1			
N° 182	DI2			
N° 183	DI3			
N° 184	DI4			
N° 185	DI5			
N° 186	DI6			
N° 187	DI7			
N° 188	DI8			
N° 189	DI9			
N° 190	DI10			
N° 191	DI11			
N° 192	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 31	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

# TABELLA CABLAGGIO DROOM16

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 32	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 16	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: