


TABELLA CABLAGGIO DROOM17

Impianto	
----------	--

Dislocazione	
--------------	--

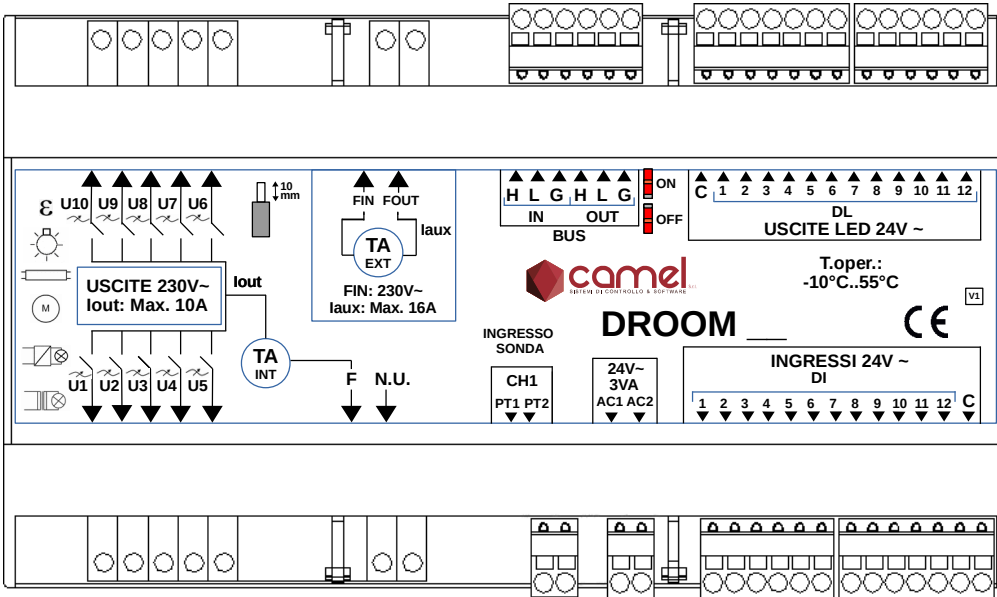

Magnetotermico:	
-----------------	--

Configurazione Nodo 19	
ADRH	1-2
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	3

Alimentazione modulo				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase		

Uscite 230V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 161	U1			
N° 162	U2			
N° 163	U3			
N° 164	U4			
N° 165	U5			
N° 166	U6			
N° 167	U7			
N° 168	U8			
N° 169	U9			
N° 170	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM17

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 193	DL1			
N° 194	DL2			
N° 195	DL3			
N° 196	DL4			
N° 197	DL5			
N° 198	DL6			
N° 199	DL7			
N° 200	DL8			
N° 201	DL9			
N° 202	DL10			
N° 203	DL11			
N° 204	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 193	DI1			
N° 194	DI2			
N° 195	DI3			
N° 196	DI4			
N° 197	DI5			
N° 198	DI6			
N° 199	DI7			
N° 200	DI8			
N° 201	DI9			
N° 202	DI10			
N° 203	DI11			
N° 204	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 33	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM17

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 34	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 17	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: