


TABELLA CABLAGGIO DROOM18

Impianto

Dislocazione

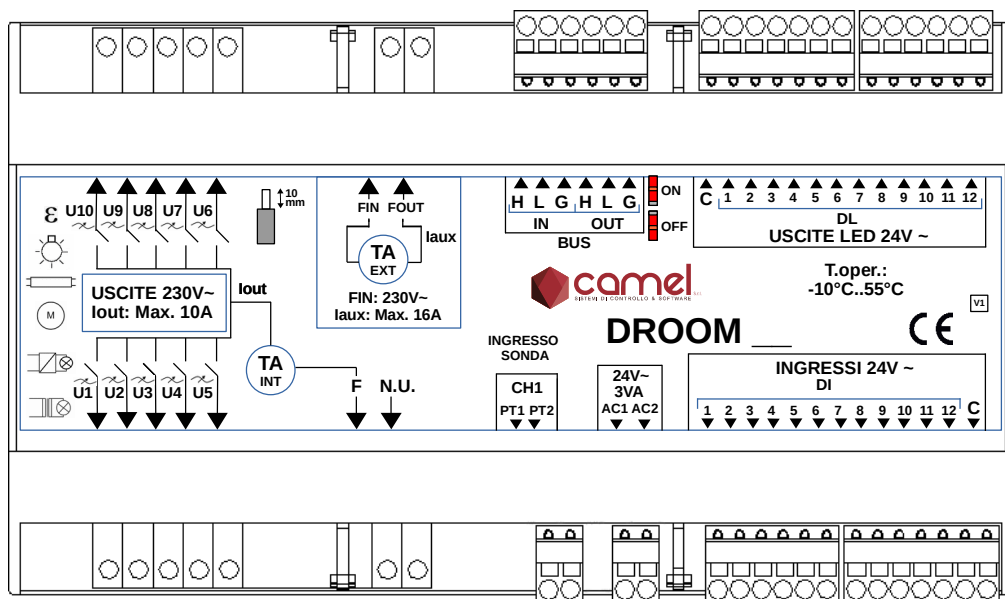

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 20

ADRH	1-2
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	4

Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
AC1	Alimentatore 24V~		
AC2			

Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
F	Fase		

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 171	U1			
N° 172	U2			
N° 173	U3			
N° 174	U4			
N° 175	U5			
N° 176	U6			
N° 177	U7			
N° 178	U8			
N° 179	U9			
N° 180	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM18

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 205	DL1			
N° 206	DL2			
N° 207	DL3			
N° 208	DL4			
N° 209	DL5			
N° 210	DL6			
N° 211	DL7			
N° 212	DL8			
N° 213	DL9			
N° 214	DL10			
N° 215	DL11			
N° 216	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 205	DI1			
N° 206	DI2			
N° 207	DI3			
N° 208	DI4			
N° 209	DI5			
N° 210	DI6			
N° 211	DI7			
N° 212	DI8			
N° 213	DI9			
N° 214	DI10			
N° 215	DI11			
N° 216	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 35	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM18

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 36	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 18	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: