


TABELLA CABLAGGIO DROOM19

Impianto

Dislocazione

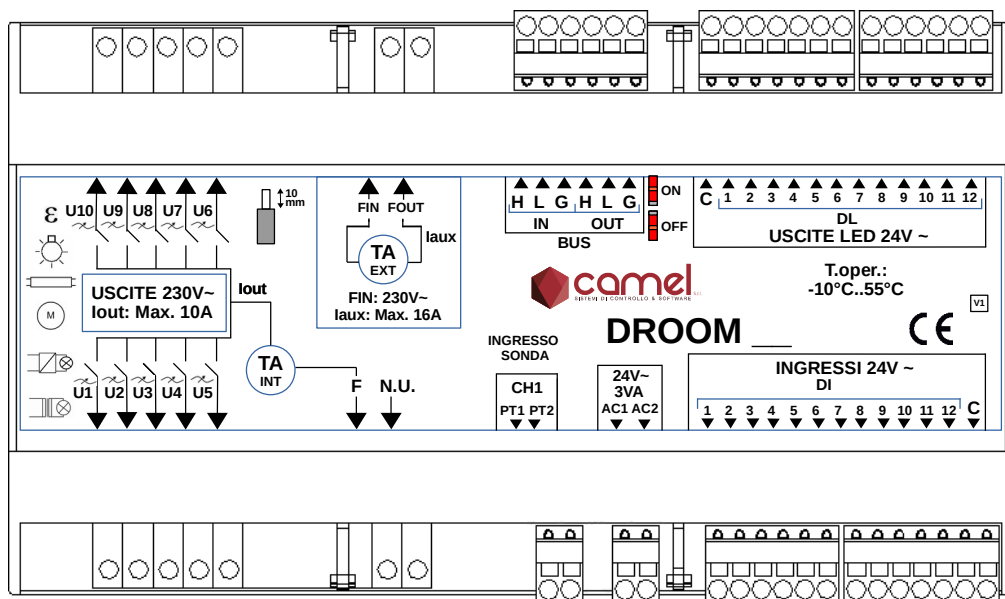

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 21

ADRH	1-2
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	5

Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Alimentatore 24V~		
AC1			
AC2			

Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Fase		
F			

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 181	U1			
N° 182	U2			
N° 183	U3			
N° 184	U4			
N° 185	U5			
N° 186	U6			
N° 187	U7			
N° 188	U8			
N° 189	U9			
N° 190	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM19

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 217	DL1			
N° 218	DL2			
N° 219	DL3			
N° 220	DL4			
N° 221	DL5			
N° 222	DL6			
N° 223	DL7			
N° 224	DL8			
N° 225	DL9			
N° 226	DL10			
N° 227	DL11			
N° 228	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 217	DI1			
N° 218	DI2			
N° 219	DI3			
N° 220	DI4			
N° 221	DI5			
N° 222	DI6			
N° 223	DI7			
N° 224	DI8			
N° 225	DI9			
N° 226	DI10			
N° 227	DI11			
N° 228	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 37	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM19

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 38	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 19	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: