


TABELLA CABLAGGIO DROOM20

Impianto

Dislocazione

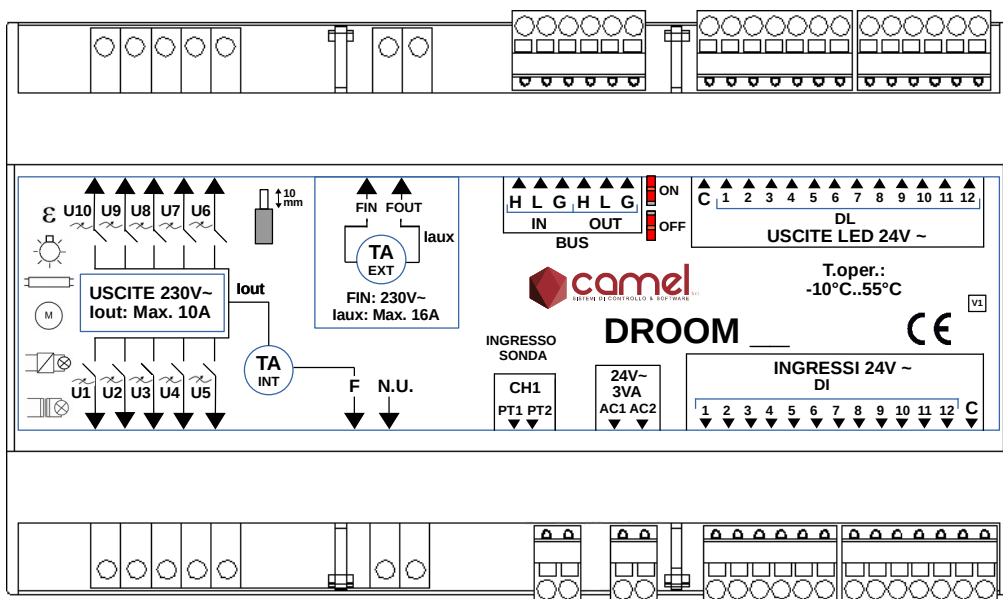

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 22

ADRH	1-2
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	6

Alimentazione modulo

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~

	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F	Fase		

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 191	U1			
N° 192	U2			
N° 193	U3			
N° 194	U4			
N° 195	U5			
N° 196	U6			
N° 197	U7			
N° 198	U8			
N° 199	U9			
N° 200	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM20

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 229	DL1			
N° 230	DL2			
N° 231	DL3			
N° 232	DL4			
N° 233	DL5			
N° 234	DL6			
N° 235	DL7			
N° 236	DL8			
N° 237	DL9			
N° 238	DL10			
N° 239	DL11			
N° 240	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 229	DI1			
N° 230	DI2			
N° 231	DI3			
N° 232	DI4			
N° 233	DI5			
N° 234	DI6			
N° 235	DI7			
N° 236	DI8			
N° 237	DI9			
N° 238	DI10			
N° 239	DI11			
N° 240	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 39	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM20

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 40	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 20	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: